

INFORME DE EJECUCION ORDE DE COMPRA

No. 147753 DE 2025

Medellin, 10 de Julio de 2025.

Estimado/a Jorge Ivan Zapata Correa,
Supervisor Contrato Combustible - Secretaría De Seguridad
Jorgei.zapata@medellin.gov.co
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.

Asunto: informe de gestión mes de Junio de 2025

Objetivo:

Presentar informe consolidado de la gestión administrativa y operativa que se ha desarrollado en cumplimiento de la Orden de Compra No.147753 de 2025 comprendido para el mes de Junio de 2025.

Alcance:

El presente informe se construye a partir de la información técnica, administrativa, financiera y jurídica que los aliados presentan a la supervisión de las estaciones de servicio, esta información ha sido objeto de revisión y análisis antes de consolidarla y enviarla para el conocimiento del supervisor de la Orden de Compra No.147753 de 2025.

Así mismo se reitera que el personal operativo de la Empresa Grupo EDS Autogas S.A.S, está realizando seguimiento permanente y detallado a la prestación del servicio y a las novedades que se puedan presentar, las mismas serán informadas de manera oportuna a la supervisión del contrato por medio de los canales establecidos como mensajería WhatsApp o correo electrónico.

Información contractual:

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.
NIT CONTRATANTE:	890905211
CONTRATISTA:	Grupo EDS Autogas S.A.S
NIT CONTRATISTA:	900.459.737-5
OBJETO DEL CONVENIO:	La distribución minorista de combustibles, a través de estaciones de servicio automotriz, de aviación, fluvial y/o marítima
RESUMEN DEL CONVENIO	
INICIO INTERADMINISTRATIVO No: 147753 de 2025	VALOR: Siete mil ciento dos millones doscientos treinta y siete mil quinientos tres pesos (\$7.102.237.503) Incluido GMF E IVA VIGENCIA: Desde el 20 de Junio de 2025, Hasta el 31 de Diciembre de 2025
ADICION Y AMPLIACION INTERADMINISTRATIVO ODC No: 147753 del 2025	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	Siete mil ciento dos millones doscientos treinta y siete mil quinientos tres pesos (\$7.102.237.503) Incluido GMF E IVA
SUSPENSIONES	
MODIFICACIONES Y OTRO SI	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución de la ODC No.147753 de 2025, y con fundamento en el Reglamento de Contratación, el Manual de Supervisión de la empresa Grupo EDS Autogas S.A.S y demás normas vigentes que regulan la materia al momento de elaborar el presente informe, se precisan los siguientes ítems.

TABLA DE CONTENIDO

<u>1.INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO</u>	4
<u>1.1 INICIO DEL CONTRATO</u>	4
<u>1.2. INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</u>	4
<u>1.3. RESUMEN EJECUCIÓN ORGANISMOS DE SEGURIDAD</u>	7
<u>1.4. VISITAS Y REUNIONES</u>	13
<u>1.5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – PRESENCIA EN CAMPO</u>	19
<u>1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</u>	21
<u>1.7. CONCLUSIONES</u>	54
<u>1.8. PLATAFORMA</u>	54
<u>1.9. INDICADORES</u>	55
<u>1.9.1 GARANTÍAS</u>	55
<u>1.9.2 QUEJAS Y NOVEDADES</u>	56
<u>1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</u>	56
<u>2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:</u>	60
<u>2.1.1 PAGOS CONTRATO</u>	60
<u>3.INFORME JURÍDICO:</u>	60

1.INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

1.1. INICIO DEL CONTRATO

El día 17 de junio del 2025 se recibió la Orden de Compra N°147753, bajo el acuerdo marco del precio de Colombia Compra Eficiente.

Luego de emitir los requerimientos necesarios la Orden de Compra fue activada el día 19 de junio del 2025.

 Alcaldía de Medellín		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA				
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. N.I.T. 900459737 CARRERA 22 # 87 - 69 Bogotá D.C., Atte: OSCAR AUGUSTO HERRERA DUARTE ccenacional@autogas.com.co Teléfono: +1 (601) 744-3539		Número de Orden 147753 No de Instrumento Combustible Nacional III - 1 Instrumento agregación Combustible (Nacional) III Fecha de Emisión 17/06/25 Fecha de Vencimiento 31/12/25 Comprador Jorge Ivan Zapata Correa Ordenador del gasto Manuel Villa Mejia Supervisor Jorge Ivan Zapata Correa Teléfono 3146931490 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Universidad de Antioquia: 1% Adulto Mayor: 2% Pro cultura: 0.5% Prodeportes:1.3% Justicia Familiar: 2%. Justificación "Suministrar combustible para el Parque Automotor de los Organismos de Seguridad y Justicia con asiento en la Ciudad".				
Enviar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Calle 45 N°55-65 Medellín Atte: Jorge Ivan Zapata Correa		Facturar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN Calle 45 N°55-65 Medellín, Atte: Jorge Ivan Zapata Correa				
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP com03-Combustible - Categoría A (Medellín) 4000121352		7102237503.0	Peso (COP)	1,00	7.102.237.503,00
						7.102.237.503,00 COP

1.2. INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Se realizó creación de placas y registro de parámetros, en la plataforma Controller, con el fin de controlar el consumo de combustible de cada vehículo, y brindar una información integrada y consolidada de la operación del parque automotor de cada uno de los organismos.

Se llevó a cabo la creación, asignación y capacitación de usuarios con el perfil Consulta, para los representantes de cada uno de los organismos; Allí podrán validar de forma accesible y en línea los reportes de consumos desde varios dispositivos tecnológicos.

Durante la primera semana se dispuso de un equipo del área de operaciones y comercial, donde contamos con más de 7 personas apoyando la asignación e instalación de dispositivos stickers (NFC), a cada uno de los vehículos en la EDS Shell Punto Cero.

Adjuntamos registro fotográfico de la actividad.



Información principal 

Placa	Placa Interna	Modelo
TXV33E	TXV33E	2024
Tipo de vehículo	Tipo de servicio	Clase de vehículo
Ninguno	Privado	Ninguno
Marcas de vehículo	Línea	Centro de Costo
Ninguna	Ninguna	-- Seleccione --

Información adicional 

Estado del vehículo	Cedula Propietario	Nombre Propietario
Activo	33	No definido
Mail	Teléfono	Fecha de Creación
Sin e-mail		2025/06/26
KM Actual	Control por KM	
79020	☒	

Listado de contactos

 **Contactos**

Identificadores 

No. identificador / Placa	BC29EC00	
 Agregar		



Información principal 

Placa	Placa Interna	Modelo
TXW92E	TXW92E	2024
Tipo de vehículo	Tipo de servicio	Clase de vehículo
Ninguno	Ninguno	Ninguno
Marcas de vehículo	Línea	Centro de Costo
Ninguna	Ninguna	-- Seleccione --

Información adicional 

Estado del vehículo	Cedula Propietario	Nombre Propietario
Activo	92	No definido
Mail	Teléfono	Fecha de Creación
Sin e-mail		2025/07/12
KM Actual	Control por KM	
61634	☒	

Listado de contactos

 **Contactos**

Identificadores 

No. identificador / Placa	311DDAB9	
 Agregar		



Información principal 

Placa RSL53D	Placa Interna RSL53D	Modelo 2024
Tipo de vehículo Automovil	Tipo de servicio Ninguno	Clase de vehículo Ninguno
Marcas de vehículo Ninguna	Línea Ninguna	Centro de Costo -- Seleccione --

Información adicional 

Estado del vehículo Activo	Cedula Propietario 53	Nombre Propietario No definido
Mail Sin e-mail	Teléfono	Fecha de Creación 2025/06/28
KM Actual 8766	Control por KM ☒	

Listado de contactos

 **Contactos**

Identificadores 

No. identificador / Placa	C134DAB9	
	 Agregar	



1.3. RESUMEN EJECUCIÓN ORGANISMOS DE SEGURIDAD

A continuación, presentamos un detalle de los consumos realizados durante el mes de junio del 2025, para su revisión y validación al detalle de cada venta.

Todas las ventas del mes de junio fueron realizadas bajo el dispositivo de control. Basados en el reporte de consumos se verifica que los km de las ventas registradas se encuentran dentro del rango.

- MUNICIPIO DE MEDELLIN – EJERCITO NACIONAL

PLACA	GALONES	VISITAS
BWY070	5	1
CES879	40	8
DIX873	21,726	5
FDZ010	10	2
FUY526	17,171	4
FUY528	49,713	10
FUY529	15	3
GAU099	20	4
HCD897	45	9
LZV421	20	4
LZV422	20	4
LZV423	20	4

PLACA	GALONES	VISITAS
LZV424	22,151	5
MLE78E	7,751	4
MLE81E	2	1
MLE82E	8	4
MLE83E	18,499	10
MLE86E	4	2
MLE87E	3,76	2
MLE93E	5,973	3
MLE94E	3,55	2
MLE96E	3,977	2
ODT974	30	6
ODT975	38,917	8
VEZ975	96,828	10
VEZ976	80	8
VOH315	110	11
Total general	719,016	136

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - FISCALIA GENERALDE LA NACION

PLACAS	Galones	VISITAS
BWI022	8	2
CES998	3	1
CHD35C	1,023	1
CHR45C	2	1
CHR49C	1,853	1
CHR51C	1,807	1
CHR53C	2	1
CHU07C	2	1
CHU08C	2	1
CHU10C	2	1
CHU11C	1,294	1
CHU12C	2	1
CHU14C	2	1
CHU17C	2	1
CHU32C	6	3
CHZ63C	2	1
CHZ64C	2	1
CHZ65C	1,664	1
CHZ67C	2	1
CHZ72C	1,957	2
CHZ73C	1,897	2
CHZ75C	0,863	1
CHZ78C	0,828	1
CHZ79C	1,606	2
CHZ80C	1,584	2
CHZ81C	0,975	1

PLACAS	Galones	VISITAS
CIA09C	1,31	1
CPN06	2	1
CPN14	2	1
CPV16	2	1
CPW23	4	2
CPW81	1,702	1
CPX26	1,816	1
DIW684	28	4
DIW698	3	1
DIW702	6	2
DIW708	7	1
DIW853	10	2
DIW906	3	1
DIW907	6	2
DJK090	3	1
DYY024	3	1
FTT15B	2	1
FUY527	12	4
GAQ000	3	1
GAT019	3	1
ITW09B	4	2
ITW12B	2	1
IXL34E	0,941	1
IXL41E	0,907	1
IXL43E	0,931	1
IXL45E	0,925	1
IXL48E	1,732	2
IXL49E	0,968	1
IXL57E	0,769	1
JID931	3	1
JID934	4,059	2
JID935	6	2
JID937	3	1
JID940	2,703	1
JQO827	6	2
KGD28E	2	1
KGF569	12	4
KGF595	6	2
KGF598	3	1
KGF663	12	4
KGF861	12	4
KGF915	3	1
LBT47A	2,669	2
LBT50A	1,4	1
LWR80C	4	2
MOI02E	2,8	1

PLACAS	Galones	VISITAS
NIX64C	1,284	1
NIX68C	2	1
NIX69C	1,869	1
NIX70C	1,65	1
NIX72C	1,921	1
NIX73C	2	1
NIX76C	2	1
NIX77C	2	1
NIX80C	2	1
ODR288	3	1
OMZ046	11,928	2
OMZ071	3	1
OMZ087	6	2
OMZ096	3	1
OMZ099	3	1
OMZ100	7	1
OMZ104	7	1
OUC233	3	1
OXK136	7	1
SME187	6	2
TNG205	2,158	1
Total general	337,793	130

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - INST NAL DEMEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Placa	GALONES	VISITAS
LZV472	5	1
OCJ978	3	1
OCJ983	10	2
ODT057	8	2
Total general	26	6

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - INST NALPENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Placa	GALONES	VISITAS
FUY530	20,253	2
FUY539	9,677	1
ODS924	12	1
ODT968	17,038	2
OLN101	8,912	1
OLO872	12	1
OML939	24	2

Placa	GALONES	VISITAS
OMZ122	12	1
TII69E	1,427	1
ZFB84E	1,856	1
Total general	119,163	13

- MUNICIPIO DE MEDELLIN – MIGRACIONCOLOMBIA

Placa	GALONES	VISITAS
FPZ439	15,74	2
GZM847	4,741	1
JEK86B	2,333	1
KGF368	5,587	1
ODT859	6	1
ODU030	25,892	2
Total general	60,293	8

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - POLICIA NACIONAL

1548 placas consumiendo en las EDS PROPIAS, el detalle de consumo total por placa, se envió al supervisor del contrato de forma digital, por la extensión del archivo.

PRODUCTO	GALONES	VISITAS
DIESEL EDS	5.454	1.261
GASOLINA CORRIENTE EDS	8.760	3.837
Total general	14.214	5.098

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - POLICIA NACIONAL

60 placas consumiendo en EDS ALIADAS.

Placa	GALONES	VISITAS
371234	4	2
371383	4	1
372354	2,781	2
372368	2	1
372766	1,493	1
373276	3,441	2
373277	1,559	2
373439	2	1
DDB652	22,714	6
EJK944	16	4
FDV006	20	5
FDV010	4	1

Placa	GALONES	VISITAS
FDV019	23,957	6
FDV028	19,991	5
FHU063	15	3
KDK01H	3	2
KDK02H	1,5	1
KDK03H	1,5	1
KDK04H	3	2
KGG421	10	2
KGG690	20	4
KGG699	15	3
KGG701	20	4
KGG733	5	1
KGG737	40	8
KYP01G	3	2
KYP81G	1,5	1
KYP82G	1,5	1
KYP83G	1,5	1
KYP88G	1,5	1
KYP89G	3	2
KYP90G	4,5	3
KZO724	27,986	7
ODG35G	2,621	2
ODG36G	1,5	1
ODG38G	3	2
ODG39G	4,5	3
ODG53G	5,514	4
OLN981	5	1
OLO014	22,883	7
RSH35D	3,589	2
RSK17D	6	3
RSK27D	2	1
RSK49D	7,331	4
RSK84D	8	4
RSK92D	3,504	2
RSL17D	4	2
RSL25D	0,76	1
RUU63D	0,728	1
RVP66D	8	4
TXA77E	9,4	5
TXV32E	7,825	4
TXV39E	7,937	4
TXV48E	5,941	3
TXV59E	4	2
TXV67E	6,875	4
TXV93E	8	4
TXW14E	5,184	3

Placa	GALONES	VISITAS
UHW75G	3	2
VBJ680	11,371	2
Total general	464,885	165

- MUNICIPIO DE MEDELLIN - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

Placa	GALONES	VISITAS
GEV320	18	3
GEV321	16	4
GEV325	12	2
GEV326	6	1
GEV377	3	1
LMT404	6	1
LTL635	6	1
LZV401	6	1
LZV402	8,717	2
Total general	81,717	16

1.4. VISITAS Y REUNIONES

El día 26 de junio del 2025, se llevó a cabo visita de los supervisores del contrato y funcionarios de la Contraloría de Medellín a la EDS Shell Punto Cero, para realizar auditoría de la documentación legal y los procesos de mantenimiento y buenas prácticas, que garantizan la calidad del producto entregado y medida exacta en el suministro de combustible.

- Acta de reunión 26 de Junio.

Cód. FO-GINF-012		Versión 8		Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones		Abastecimiento	
Tema	Visita Contraloría Contrato 4600100707					Capacitación	Seguimiento
Dependencia	Secretaría Seguridad					Entroncamiento	Toma de decisiones
Responsable	Jorge Zapata					Formación	Modalidad Reunión
Fecha	26/06/25	Lugar	EOS	Hora inicio	10:00	Hora termino	12:00
Organizador						Supervisor	Presencial
Departamento						Antioquia	Virtual
Ciudad						Medellín	Mixta

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1006 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y análisis, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los cito a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, notificar sobre esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 804 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 804 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 -165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	39452197	Enrique H. Albate	Apoy. p.p.f.	SSYC	3103992087	enr.a.albate@med.gov.co	[Firma]
2	CC	43629886	Simón A. Castellón O.	Lider Comercial	Autogas	3147526435	sacastillon@autogas.com.co	[Firma]
3	CC	43760076	Rubén Cardona	Lider Comercial	Autogas	3157619916	rubencardona@autogas.com.co	[Firma]
4	CC	48531182	Luis Benjamín	Lider Operativo	Autogas	3122719857	luisbenjamin@autogas.com.co	[Firma]
5	CC	70412320	Alvaro Velaz	Apoyo Técnico	Contraloría	3003281622	alvaro.velaz@med.gov.co	[Firma]
6	CC	41325345	Willy Correa Y.	Admin. Eds.	Autogas	3044313567	willycorrea@autogas.com.co	[Firma]
7	CC	43881807	Luis A. Lora	Lider Comercial	Autogas	3103888800	luisa.lora@autogas.com.co	[Firma]
8	CC	21659216	Glennys E.	Contraloría	SSYC	3103246073	glennys.e@med.gov.co	[Firma]
9	CC	41650489	Jorge W. Zapata	Supervisor	SSYC	3013300210	jorge.w.zapata@med.gov.co	[Firma]
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								

REGISTRO FOTOGRÁFICO PRUEBAS EN CAMPO

- Explicación previa registro tablero del cronograma de mantenimiento.



- Pruebas fondo de tanque.





- **Calibración surtidores.**






- Proceso de tanqueo a vehiculo de la entidad.



1.5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA – PRESENCIA EN CAMPO

Se adjunta registro fotográfico de tanqueos aleatorios.

- 24 Junio de 2025 - Shell Punto Cero

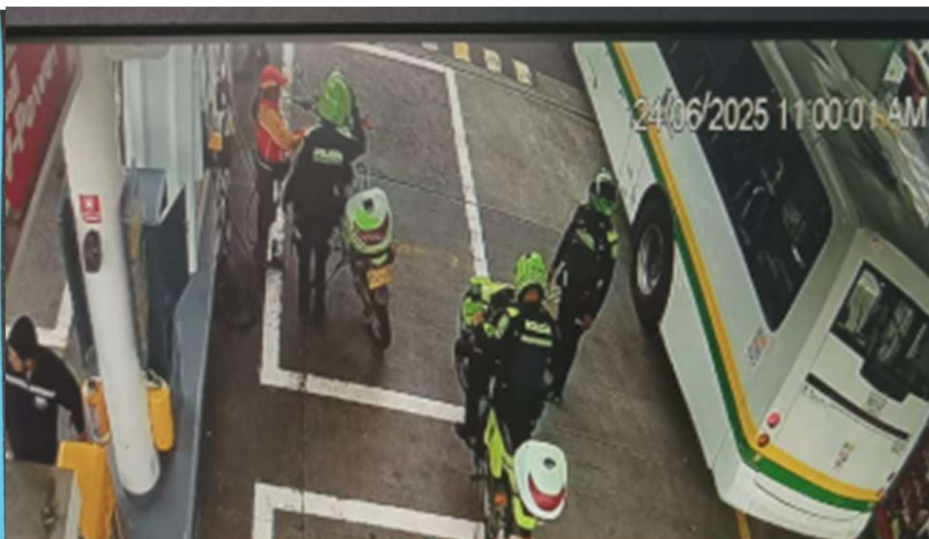

- 21 Junio de 2025 – Primax Oriental



- 27 Junio de 2025 – Primax Oriental



1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Grupo EDS Autogas SAS, garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Manual de Buenas Prácticas, incluyendo: Lectura precisa del dispositivo de control, registro exacto del kilometraje recorrido, tomado por los vendedores de servicio, prohibición de suministro de combustible parciales entre otros vehículos, así como el uso de recipientes para la recepción de combustible, verificación que la sigla o placa del comprobante de la venta coincida con el vehículo físico.

Grupo EDS Autogas SAS, garantiza el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, calidad, mantenimiento y calibración de surtidores.

Para constancia de lo anterior se adjuntan certificados de Icontec y certificados de calibración de surtidores, de las Estaciones de Servicio donde se realizó el suministro de combustible por parte de Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

- Certificado de Icontec EDS Aguacatala.



Certificado de inspección
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA

Carrera 50E No. 10 S - 130
Medellin , Antioquia (Colombia)

CODIGO SICOM: 630503
Tipo de EDS: Publica.
Numero de islas: 5.
Numero de equipos: 5.
Numero de mangueras: 30.
Capacidad de almacenamiento: 38.534 Galones.
Tanques subterráneos: 4.
Tanque 1: 9.641 galones bicompartidos (Tanque 1A: 4.720 Galones - Diesel / Tanque 1B: 4.921 Galones - Gasolina Corriente).
Tanque 2: 9.566 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 3: 9.622 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 4: 9.705 Galones - Gasolina Extra .

RAZÓN SOCIAL:
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT 900459737-5

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

**Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6***

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 65659

No. Certificado: EDSA-2647-1

Fecha(s) de inspección: 2024-08-02 / 2024-09-28 **Fecha(s) de emisión del certificado:** 2024-11-04

* Nota 1: En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluarán los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.32.4.
Nota 2: Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17020:2012
17-081-052





Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 26N° 69-76.
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

- Certificado de Icontec EDS Coltejer.



Certificado de inspección
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO COLTEJER

Carrera 52 No. 60 - 110
Itagüí, Antioquia (Colombia)

CODIGO SICOM: 635124
Tipo de EDS: Pública.
Numero de islas: 3.
Numero de equipos: 6.
Numero de mangueras: 36.
Capacidad de almacenamiento: 23.372 Galones.
Tanques subterráneos: 2.
Tanque 1: 11.730 galones - Corriente.
Tanque 2: 11.642 galones bicompartidos (Tanque 2A: 3.836 galones - extra / Tanque 2B: 7.806 galones - Diesel).

RAZÓN SOCIAL: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. NIT 900459737-5

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

**Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6***

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 69514

No. Certificado: EDSA-3063-1

Fecha(s) de inspección: 2024-11-05 / 2025-01-20 Fecha(s) de emisión del certificado: 2025-02-23

* Nota 1: En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluarán los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.3.2.4.
Nota 2: Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by




icontec



ISO/IEC 17020:2012
17-081-052





Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 26N° 69 - 36.
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia

- Certificado de Icontec EDS Oriental.



Certificado de inspección
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

EDS ESSO AVENIDA ORIENTAL

Calle 41 No. 46 - 11
Medellín, Antioquia (Colombia)

CODIGO SICOM: 630475
Tipo de EDS: Pública.
Numero de islas: 4.
Numero de equipos: 4.
Numero de mangueras: 16.
Capacidad de almacenamiento: 39.322 Galones.
Tanques subterráneos: 4.
Tanque 1: 10.069 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 2: 10.059 Galones - Diesel.
Tanque 3: 9.759 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 4: 9.435 Galones - Gasolina Extra.

RAZÓN SOCIAL:
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT 900459737-5

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

**Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6***

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 65662

No. Certificado: EDSA-2924-1

Fecha(s) de inspección: 2024-10-09 / 2024-11-23 Fecha(s) de emisión del certificado: 2025-01-20

*Nota 1: En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluarán los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 9.3.1.1.
Nota 2: Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.


icontec


ONAC
ACREDITADO




Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

ISO/IEC 17020:2012
17-0181-052

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 259ª 69 - 26,
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10, Bogotá D.C., Colombia.

- Certificado de Icontec EDS Punto Cero.



Certificado de inspección
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

EDS TEXACO PUNTO CERO

Diagonal 64 E No. 67 - 405
Medellín, Antioquia (Colombia)

CODIGO SICOM: 635462
Tipo de EDS: Pública.
Número de islas: 3.
Número de equipos: 4.
Número de mangueras: 24.
Capacidad de almacenamiento: 36.268 Galones.
Tanques subterráneos: 3.
Tanque 1: 12.042 galones compartidos (Tanque 1A: 8.088 Galones - Gasolina Corriente / Tanque 1B: 3.954 Galones - Gasolina Extra).
Tanque 2: 12.175 Galones - Diesel.
Tanque 3: 12.051 Galones - Gasolina Corriente.

RAZÓN SOCIAL:
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT 900459737-5

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

**Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6***

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 65660

No. Certificado: EDSA-2932-1

Fecha(s) de inspección: 2024-10-08 / 2025-07-06 Fecha(s) de emisión del certificado: 2025-07-16

*Nota: En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluarán los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.2.2.1.
Nota: 2 Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.



ISO/IEC 17020:2012
17-018-052







Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC, ubicado en la Calle 2047 69 - 96
Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10, Bogotá D.C., Colombia.

- Certificado de Icontec EDS Santa Marta.



Certificado de inspección
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

EDS ESSO SANTA MARTA

Calle 45 A No. 60 - 13
Medellín, Antioquia (Colombia)

CODIGO SICOM: 630460
Tipo de EDS: Pública.
Numero de islas: 3.
Numero de equipos: 3.
Numero de mangueras: 14.
Capacidad de almacenamiento: 30.988 Galones.
Tanques subterráneos: 3.
Tanque 1: 6.456 galones - Diesel.
Tanque 2: 12.225 galones - Diesel.
Tanque 3: 12.307 galones bicompartidos (Tanque 3A: 9.336 galones - Gasolina Corriente / Tanque 3B: 2.971 galones - Gasolina Extra).

RAZÓN SOCIAL:
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT 900459737-5

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6*

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 70203

No. Certificado: EDSA-2840-1

Fecha(s) de inspección: 2024-11-20 Fecha(s) de emisión del certificado: 2025-03-29

*Nota 1: En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluarán los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.3.2.2.
Nota 2: Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accredited by



icontec



ISO/IEC 17020:2012
17-018-052





Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 2697 89 - 96, Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10, Bogotá D.C., Colombia.

Certificado de Calibración de surtidores por la compañía CVM

En Grupo EDS Autogas SAS, la validación de calibración de surtidores, se realiza con una periodicidad de 30 días, lo cual se lleva a cabo para garantizar la exactitud y precisión en la medición del combustible.

- Certificado de Calibración de Surtidores EDS Aguacatala.

		INFORME DE VERIFICACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal					
Código del Hito:	171287	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/12		
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA							
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM				
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN							
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA				
Matrícula Mercantil:	0049995002	Dirección:	CARRERA 50 E 10 SUR 130				
DATOS DEL INSTRUMENTO							
NII:	S14090	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM				
No. de serie:	FUEN167167	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R		
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI		
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5		
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	8.196528		
Ubicación Longitud	-75.58423	Ubicación Descripción	ESA AGUACATALA				
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN							
Número de serie	Descripción			Capacidad	Error		
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30			5.0	-0.027		
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30			0.5	-0.031		
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL			199.0	1.3		
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO			100.0	2.9		
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES							
Temperatura inicial (°C):	29.0		Temperatura final (°C):	28.5			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES							
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones			
Placa de características		X					
Contenido TCM		X					
Marca de regularización		X					
Comprobación de precintos conformes		X					
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X					
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES							
NII Manguera:	M52167	Serie:	FUEN167167-M1	Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)
Caudal máximo	V013-30	28.5	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5
Caudal mínimo	V05 004-30	28.8	0.5	-0.4	0.498	0.37	+/- 1
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
NII Manguera:	M52169	Serie:	FUEN167167-M2	Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)
Caudal máximo	V013-30	28.3	5.0	0.15	5.0075	-0.177	+/- 0.5
Caudal mínimo	V05 004-30	28.6	0.5	-0.55	0.49725	0.522	+/- 1
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
NII Manguera:	M52171	Serie:	FUEN167167-M3	Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)
Caudal máximo	V013-30	28.1	5.0	-0.2	4.99	0.173	+/- 0.5
Caudal mínimo	V05 004-30	28.3	0.5	-0.7	0.4965	0.674	+/- 1
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
NII Manguera:	M52172	Serie:	FUEN167167-M4	Cara:	2	Orden:	4

Código del Hito:	171288	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/12			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA					
Matrícula Mercantil:	0049995002	Dirección:	CARRERA 50 E 10 SUR 130					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S13954	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	FUEN167166	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.196421			
Ubicación Longitud	-75.584301	Ubicación Descripción	EDS AGUACATALA					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción			Capacidad	Error			
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30			5.0	-0.027			
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30			0.5	-0.031			
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL			199.0	1.3			
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO			100.0	2.9			
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	22.2		Temperatura final (°C):	25.6				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52094	Serie:	FUEN167166-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	25.2	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	25.1	0.5	-0.25	0.49875	0.22	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52097	Serie:	FUEN167166-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	25.9	5.0	0.15	5.0075	-0.177	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	25.3	0.5	-0.25	0.49875	0.22	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52099	Serie:	FUEN167166-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	25.7	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	25.9	0.5	-0.65	0.49675	0.623	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52100	Serie:	FUEN167166-M4	Cara:	2	Orden:	4	

Código del Hito:	171309	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/12			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA					
Matrícula Mercantil:	0049995002	Dirección:	CARRERA 50 E 10 SUR 130					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S13985	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	FUEN168007	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.196548			
Ubicación Longitud	-75.584221	Ubicación Descripción	EDS AGUACATALA					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	30.1		Temperatura final (°C):	30.1				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52179	Serie:	FUEN168007-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.2	5.0	-0.15	4.992500000000001	0.123	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	29.4	0.5	-0.55	0.49725	0.522	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52180	Serie:	FUEN168007-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	28.0	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	28.5	0.5	0.3	0.5015	-0.33	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52182	Serie:	FUEN168007-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.2	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.127	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	29.3	0.5	0.0	0.0	0.0	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					

Código del Hito:	171310	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/12
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA		
Matrícula Mercantil:	0049995002	Dirección:	CARRERA 50 E 10 SUR 130		
DATOS DEL INSTRUMENTO					
NII:	S13973	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	FUEN167162	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.196546
Ubicación Longitud	-75.584257	Ubicación Descripción	EDS LA AGUACATALA		
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN					
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027	
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031	
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	1.3	
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9	
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES					
Temperatura inicial (°C):	25.7		Temperatura final (°C):	27.1	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES					
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones	
Placa de características		X			
Contenido TCM		X			
Marca de regularización		X			
Comprobación de precintos conformes		X			
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X			
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES					
NII Manguera:	M52106	Serie:	FUEN167162-M1	Cara:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	26.3	5.0	-0.1	4.995
Caudal mínimo	V05 004-30	25.9	0.5	-0.3	0.4985
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52108	Serie:	FUEN167162-M2	Cara:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	25.1	5.0	-0.05	4.9975000000000005
Caudal mínimo	V05 004-30	25.6	0.5	-0.5	0.0
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52111	Serie:	FUEN167162-M3	Cara:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	25.9	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	26.5	0.5	-0.25	0.49875
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52113	Serie:	FUEN167162-M4	Cara:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	25.9	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	26.5	0.5	-0.25	0.49875
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52113	Serie:	FUEN167162-M4	Cara:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	25.9	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	26.5	0.5	-0.25	0.49875
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		

Código del Hito:	171311	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/12			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA AGUACATALA					
Matrícula Mercantil:	0049995002	Dirección:	CARRERA 50 E 10 SUR 130					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S13976	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	FUEN167164	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	8.198617			
Ubicación Longitud	-75.584261	Ubicación Descripción	EDS AGUACATALA					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	27.1		Temperatura final (°C):	28.7				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52134	Serie:	FUEN167164-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.4	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	29.7	0.5	-0.8	0.496	0.775	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52144	Serie:	FUEN167164-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	27.8	0.5	0.3	0.5015	-0.33	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52149	Serie:	FUEN167164-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.3	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	27.4	0.5	-0.8	0.496	0.775	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			
			
FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
			
Nombre de quien atiende:	Claudia Arias	Nombre del verificador:	EDWIN ZAPATA MORENO
Cédula de ciudadanía:	43816327	Cédula de ciudadanía:	1040761362

- Certificado de Calibración de Surtidores EDS Coltejer.

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		INFORME DE VERIFICACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal		 CVM Centro de Verificación Metrología		 ONAC ACREDITADO CEA-3.0-14 CEA-3.0-15 17-QVM-001		
Código del Hito:	171930	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER					
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
Nil:	S52730	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	EWEN197034	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.178431			
Ubicación Longitud	-75.601997	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción			Capacidad	Error			
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30			5.0	-0.027			
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30			0.5	-0.031			
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL			199.0	1.3			
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO			100.0	2.9			
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	31.0			Temperatura final (°C):	30.9			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
Nil Manguera:	M52731	Serie:	EWEN197034-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.5	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	29.9	0.5	-0.5	0.4975	0.471	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
Nil Manguera:	M52733	Serie:	EWEN197034-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	28.0	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	28.5	0.5	-0.6	0.497	0.572	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
Nil Manguera:	M52734	Serie:	EWEN197034-M3		Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.8	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	27.9	0.5	-0.3	0.4985	0.27	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
Nil Manguera:	M52735	Serie:	EWEN197034-M4		Cara:	2	Orden:	4

Código del Hito:	171931	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER					
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S52688	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	EWEN197405	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión periférica:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.178249			
Ubicación Longitud	-75.602064	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura Inicial (°C):	27.4		Temperatura final (°C):	27.5				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52689	Serie:	EWEN197405-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	25.8	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	25.9	0.5	-0.6	0.497	0.572	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52690	Serie:	EWEN197405-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.3	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	27.3	0.5	-0.25	0.49675	0.22	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52691	Serie:	EWEN197405-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	26.8	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	26.7	0.5	-0.65	0.49675	0.623	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52692	Serie:	EWEN197405-M4	Cara:	2	Orden:	4	

Código del Hito:	171932	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER					
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S52695	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	KWEN205458	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericoa:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.178273			
Ubicación Longitud	-75.602085	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 20		5.0	0.026				
V05 004-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 20		0.5	0.021				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	21.4		Temperatura final (°C):	23.4				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones					
Placa de características	X							
Contenido TCM	X							
Marca de regularización	X							
Comprobación de precintos conformes	X							
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X							
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52697	Serie:	KWEN205458-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	22.0	5.0	-0.1	4.995	0.126	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	22.2	0.5	-0.95	0.49525	0.98	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52698	Serie:	KWEN205458-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	22.67	5.0	-0.35	4.9825	0.377	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	21.8	0.5	-0.25	0.49875	0.272	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52700	Serie:	KWEN205458-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	24.8	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.076	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	23.0	0.5	-0.4	0.498	0.423	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52701	Serie:	KWEN205458-M4	Cara:	2	Orden:	4	

Código del Hito:	171933	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER		
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110		
DATOS DEL INSTRUMENTO					
NII:	SS2742	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	EWEN197406	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión periférica:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.178238
Ubicación Longitud	-75.602088	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER		
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN					
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027	
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031	
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3	
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9	
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES					
Temperatura Inicial (°C):	26.1		Temperatura final (°C):	26.0	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES					
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones	
Placa de características		X			
Contenido TCM		X			
Marca de regularización		X			
Comprobación de precintos conformes		X			
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X			
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES					
NII Manguera:	M52744	Serie:	EWEN197406-M1	Caras:	1
Orden:	1				
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	28.7	5.0	-0.05	4.997500000000005
Caudal mínimo	V05 004-30	28.6	0.5	0.1	0.5005
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52746	Serie:	EWEN197406-M2	Caras:	1
Orden:	2				
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	26.6	5.0	-0.1	4.995
Caudal mínimo	V05 004-30	26.3	0.5	-0.85	0.49575
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52747	Serie:	EWEN197406-M3	Caras:	1
Orden:	3				
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación Instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	27.9	5.0	0.1	5.004999999999999
Caudal mínimo	V05 004-30	27.1	0.5	-0.8	0.496
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52749	Serie:	EWEN197406-M4	Caras:	2
Orden:	4				

Código del Hito:	171934	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA					
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER		
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110		
DATOS DEL INSTRUMENTO					
NII:	S52705	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	KWEN204558	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.17804
Ubicación Longitud	-75.602163	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER		
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN					
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027	
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031	
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3	
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9	
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES					
Temperatura inicial (°C):	27.5		Temperatura final (°C):	26.8	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES					
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones	
Placa de características		X			
Contenido TCM		X			
Marca de regularización		X			
Comprobación de precintos conformes		X			
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X			
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES					
NII Manguera:	M52707	Serie:	KWEN204558-M1	Cara:	1
Orden:	1				
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	26.2	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	26.6	0.5	-0.35	0.49825
Error medidor (%)					-0.027
EMP (%)					+/- 0.5
Resultado					CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52708	Serie:	KWEN204558-M2	Cara:	1
Orden:	2				
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	25.0	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	25.4	0.5	0.5	0.5025
Error medidor (%)					-0.027
EMP (%)					+/- 0.5
Resultado					CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52709	Serie:	KWEN204558-M3	Cara:	1
Orden:	3				
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)
Caudal máximo	V013-30	26.9	5.0	0.0	5.0
Caudal mínimo	V05 004-30	26.8	0.5	-0.35	0.49825
Error medidor (%)					-0.027
EMP (%)					+/- 0.5
Resultado					CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME		
NII Manguera:	M52712	Serie:	KWEN204558-M4	Cara:	2
Orden:	4				

Código del Hito:	171935	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/13			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	ABURRA SUR	Razón Social o Nombre:	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO COLTEJER					
Matrícula Mercantil:	0000140784	Dirección:	CR 52 NO. 60 110					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S52716	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	KWEN204557	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.178306			
Ubicación Longitud	-75.60212	Ubicación Descripción	EDS COLTEJER					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 20		0.5	0.021				
F0056241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	31.1		Temperatura final (°C):	30.1				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M52717	Serie:	KWEN204557-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.5	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	29.6	0.5	-0.3	0.4985	0.322	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52719	Serie:	KWEN204557-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.6	5.0	0.15	5.0075	-0.177	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	27.6	0.5	0.1	0.50075	-0.129	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52722	Serie:	KWEN204557-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.4	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	29.6	0.5	-0.7	0.4965	0.726	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M52724	Serie:	KWEN204557-M4	Cara:	2	Orden:	4	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

PQ

Signature of Edwin Zapata Moreno

Nombre de quien atiende:

Paola Andrea Quiñones

Nombre del verificador:

EDWIN ZAPATA MORENO

Cédula de ciudadanía:

1036621371

Cédula de ciudadanía:

1040761362

- Certificado de Calibración de Surtidores EDS Oriental.

		INFORME DE VERIFICACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal					
Código del Hito:	172846	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/26
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA							
NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM				
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN							
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS ESSO AVENIDA ORIENTAL				
Matrícula Mercantil:	0051713002	Dirección:	CALLE 41 46 11				
DATOS DEL INSTRUMENTO							
Nº:	S38196	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACIÓN METROLÓGICA SGS-CLM				
No. de serie:	PA148898	Marca:	GILBARCO	Modelo:	B43-R		
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI		
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5		
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	6.240957		
Ubicación Longitud	-75.570026	Ubicación Descripción	CALLE 41 46 11				
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN							
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración	
V012-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S2 - 30		5.0	-0.051	ILM24-CC75318	30	
V05 003-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S2 - 30		0.5	-0.032	ILM24 - CC73966	30	
06460079101-S28	D-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	-1.2	PST - 1088	25	
C182987554	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	-2.4	PS THR 4258	25	
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES							
Temperatura inicial (°C):	25.9	Temperatura intermedia (°C):	27.1	Temperatura final (°C):	27.1		
Temperatura mínima (°C):	25.9	Temperatura máxima (°C):	27.1	Delta de T (°C):	1.2		
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES							
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones			
Placa de características		X					
Contenido TCM		X					
Marca de regularización		X					
Comprobación de precintos conformes		X					
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X					
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES							
Nº Manguera:	M38266	Serie:	PA148898-M2	Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%) Resultado
Caudal máximo	V012-30	27.0	5.0	-0.05	4.997500000000005	-0.001	+/- 0.5 CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	26.9	0.5	-0.45	0.49775	0.42	+/- 1 CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
Nº Manguera:	M38267	Serie:	PA148898-M3	Cara:	2	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%) Resultado
Caudal máximo	V012-30	26.8	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.151	+/- 0.5 CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	26.5	0.5	0.45	0.50225	-0.48	+/- 1 CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME			
Nº Manguera:	M38274	Serie:	PA148898-M1	Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%) Resultado

Versión APP: 1.2.18

Informe de Verificación Surtidor - Pag. 1 de 4

Caudal máximo	V012-30	26.2	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.101	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	25.7	0.5	0.25	0.50125	-0.281	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO								CONFORME
Nº Manguera:	M38288	Serie:	PA148898-M4			Cara:	2	Orden: 4
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-30	26.5	5.0	-0.1	4.995	0.049	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	27.1	0.5	-0.7	0.4965	0.673	+/- 1	CONFORME

RESULTADO ENSAYO								CONFORME
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Nº Manguera:	Precio galón (\$)	Precio indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado
M38266	\$10140.0	\$50700.0	\$50700.0	0.0	507.0	CONFORME
M38267	\$15170.0	\$75850.0	\$75850.0	0.0	758.5	CONFORME
M38274	\$15170.0	\$75850.0	\$75850.0	0.0	758.5	CONFORME
M38288	\$10140.0	\$50700.0	\$50700.0	0.0	507.0	CONFORME

RESULTADO ENSAYO								CONFORME
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Nº Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M38266	CONFORME	
M38267	CONFORME	
M38274	CONFORME	
M38288	CONFORME	

RESULTADO PUESTA A CERO								CONFORME
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
10206	521900003149	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2024/02/03
10206	521900003120	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2024/02/03
27884	XAA295000078707	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2023/08/17
10206	521900002704	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2023/08/17
27884	XAA295000029609	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2022/08/25
27884	XAA295000029608	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2022/08/25
27884	XAA295000029607	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2022/08/25
10206	5219ES002707	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2022/08/25
27884	XAA295000055471	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2021/08/26
27884	XAA295000055470	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2021/08/26
27884	XAA295000055469	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2021/08/26
10206	521900002409	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2021/03/13
10206	521900002431	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2021/03/13
10206	521900001020	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2019/10/11
17573	XAA2950000310763	STICKER - CABLES CONECTORES	2019/08/30
17573	XAA2950000310762	STICKER - CABLES CONECTORES	2019/08/30
17573	XAA2950000310761	STICKER - TERJETA ELECTRONICA	2019/08/30
17573	XAA2950000310760	STICKER - TERJETA ELECTRONICA	2019/08/30
17573	XAA2950000310759	STICKER - TERJETA ELECTRONICA	2019/08/30
17573	XAA2950000310758	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/08/30
17573	XAA2950000310757	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/08/30
17573	XAA2950000310756	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/08/30
17573	XAA2950000310755	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/08/30
17573	2950000049915	Cable con cierre rotativo - TORNILLO DE AJUSTE	2019/08/30
10206	521900000959	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2019/08/23
10206	521900000816	Cable con cierre rotativo - TAPAS UNIDAD DE MEDIDA	2019/08/23
10206	521900000598	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2019/07/19

17576	2950000226856	STICKER - CABLES CONECTORES	2018/08/08
17576	2950000226855	STICKER - CABLES CONECTORES	2018/08/08
17576	2950000226854	STICKER - CABLES CONECTORES	2018/08/08
17576	2950000226852	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2018/08/08
17576	2950000226851	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2018/08/08
17576	2950000226850	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2018/08/08
17576	2950000043553	Cable con cierre rotativo - TORNILLOO DE AJUSTE	2018/08/08
17576	2950000043550	Cable con cierre rotativo - TORNILLOO DE AJUSTE	2018/08/08
17576	2950000043549	STICKER - TERJETA ELECTRONICA	2018/08/08
REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN			
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR			
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
27884	XAA2950000077928	Cable con cierre rotativo - TORNILLOO DE AJUSTE	2024/08/26
27884	XAA2950000077929	Cable con cierre rotativo - TORNILLOO DE AJUSTE	2024/08/26
REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS			
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M38266			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M38267			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M38274			CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M38288			CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO			CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO			CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN			CONFORME
OBSERVACIONES			
Observaciones del OAVM - Verificador		- Mínimo 25.9 °C Máximo 27.5°C Delta de temperatura 1.6 °C. El indicador del surtidor/dispensador es de cuatro (04) dígitos, la EDS informa al consumidor el valor del galón de combustible en el equipo y/o en los paneles externos de precios. CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables. La visita es atendida por Adriana Fernández	
Observaciones de quien atiende la visita:		Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.	
Errores a favor del consumidor: (Aplica para los ensayos de exactitud a caudales)		NO	
REGISTRO FOTOGRÁFICO			



FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Adriana

R

Nombre de quien atiende:	Adriana Fernndez	Nombre del verificador:	RUBÉN SALAZAR MONSALVE
Cédula de ciudadanía:	44004086	Cédula de ciudadanía:	98700441

- Certificado de Calibración de Surtidores EDS Punto Cero.

		INFORME DE VERIFICACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal				 CEA-3.0-14 CEA-3.0-15 17-ONV-001		
Código del Hito:	171983	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/15			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS TEXACO PUNTO CERO					
Matrícula Mercantil:	0051712402	Dirección:	DIAGONAL 64 E 67 405					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S8808	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	CXEN218261	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.288721			
Ubicación Longitud	-75.576042	Ubicación Descripción	EDS PUNTO CERO					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción			Capacidad	Error			
V015-30	3-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S2-30			5.0	-0.027			
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRIC 0.5 gal S1 - 30			0.5	-0.031			
F0056241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL			199.0	1.3			
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO			100.0	2.9			
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	33.2		Temperatura final (°C):	35.1				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M20106	Serie:	CXEN218261-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V015-30	33.5	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	34.0	0.5	-0.25	0.49875	0.22	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M20107	Serie:	CXEN218261-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V015-30	32.7	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	32.4	0.5	0.7	0.5035	-0.726	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NII Manguera:	M20132	Serie:	CXEN218261-M3		Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V015-30	33.5	5.0	0.15	5.0075	-0.177	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	33.4	0.5	-0.3	0.4985	0.27	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				

Código del Hito:	171964	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/15			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS TEXACO PUNTO CERO					
Matrícula Mercantil:	0051712402	Dirección:	DIAGONAL 64 E 67 405					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S6809	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	CXEN218271	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.268794			
Ubicación Longitud	-75.575941	Ubicación Descripción	EDS PUNTO CERO					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	32.2		Temperatura final (°C):	33.1				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M20162	Serie:	CXEN218271-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	33.5	5.0	-0.3	4.985	0.274	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	34.0	0.5	-0.4	0.498	0.37	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20163	Serie:	CXEN218271-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	33.1	5.0	-0.1	4.995	0.073	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	33.2	0.5	-0.65	0.49675	0.623	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20165	Serie:	CXEN218271-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	31.8	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.023	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	32.0	0.5	0.35	0.50175	-0.38	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20167	Serie:	CXEN218271-M4	Cara:	2	Orden:	4	

Código del Hito:	171985	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/15			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS TEXACO PUNTO CERO					
Matrícula Mercantil:	0051712402	Dirección:	DIAGONAL 64 E 67 405					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S6811	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	CXEN218270	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.268858			
Ubicación Longitud	-75.57613	Ubicación Descripción	EDS PUNTO CERO					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 30		5.0	-0.027				
V05 004-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 30		0.5	-0.031				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	29.1		Temperatura final (°C):	31.0				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito		Conforme	No Conforme	Observaciones				
Placa de características		X						
Contenido TCM		X						
Marca de regularización		X						
Comprobación de precintos conformes		X						
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo		X						
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M20174	Serie:	CXEN218270-M1	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	27.9	5.0	0.0	5.0	-0.027	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	27.9	0.5	0.05	0.50025	-0.081	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20175	Serie:	CXEN218270-M2	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	30.8	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.077	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	30.5	0.5	0.9	0.5045	-0.923	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20178	Serie:	CXEN218270-M3	Cara:	1	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-30	29.3	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.127	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-30	30.1	0.5	0.1	0.5005	-0.131	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					

Código del Hito:	171988	Tipo de Verificación:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/15			
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
RUT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS TEXACO PUNTO CERO					
Matrícula Mercantil:	0051712402	Dirección:	DIAGONAL 64 E 67 405					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NII:	S6812	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	CXEN218262	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA2 ENCORE 300 -R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	6	Ubicación Latitud	6.268854			
Ubicación Longitud	-75.57623	Ubicación Descripción	EDS PUNTO CERO					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error				
V013-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S1 - 20		5.0	0.026				
V05 004-20	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S1 - 20		0.5	0.021				
F0059241 S17	2-TERMOMETRO DIGITAL		199.0	1.3				
C182987556	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	2.9				
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	22.4		Temperatura final (°C):	27.7				
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones					
Placa de características	X							
Contenido TCM	X							
Marca de regularización	X							
Comprobación de precintos conformes	X							
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X							
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NII Manguera:	M20202	Serie:	CXEN218262-M2	Cara:	1	Orden:	1	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	24.6	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.076	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	24.8	0.5	-0.65	0.49675	0.675	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20203	Serie:	CXEN218262-M3	Cara:	1	Orden:	2	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	25.0	5.0	0.0	5.0	0.026	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	24.8	0.5	0.4	0.502	-0.377	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					
NII Manguera:	M20206	Serie:	CXEN218262-M5	Cara:	2	Orden:	3	
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V013-20	24.9	5.0	-0.25	4.987500000000001	0.277	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 004-20	24.8	0.5	-0.5	0.4975	0.524	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO			CONFORME					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Jhoza

Edwin Zapata Moreno

Nombre de quien atiende:	Jhovanny Zapata	Nombre del verificador:	EDWIN ZAPATA MORENO
Cédula de ciudadanía:	71728894	Cédula de ciudadanía:	1040761362

- Certificado de Calibración de Surtidores EDS Santa Marta.

		INFORME DE VERIFICACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal						
Código del Hito:	172885	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2024/08/28	
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA								
NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN								
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Razón Social o Nombre:	EDS ESSO SANTA MARTA					
Matrícula Mercantil:	0057067702	Dirección:	CALLE 45 A 60 13					
DATOS DEL INSTRUMENTO								
NIT:	S7252	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM					
No. de serie:	FTEN149694	Marca:	GILBARCO	Modelo:	NA1 ENCORE 300-R			
Temperatura máxima (°C):	40.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión periférica:	SI			
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5			
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	4	Ubicación Latitud	6.249194			
Ubicación Longitud	-75.577979	Ubicación Descripción	CALLE 45 A 60 13					
PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN								
Número de serie	Descripción		Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración		
V012-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 5 gal S2 - 30		5.0	-0.051	ILM24-CC75318	30		
V05 003-30	2-RECIPIENTE VOLUMETRICO 0.5 gal S2 - 30		0.5	-0.032	ILM24 - CC73966	30		
06460079101-S28	D-TERMOMETRO DIGITAL		100.0	-1.2	PST - 1088	25		
C182967554	D-TERMOHIGROMETRO		100.0	-2.4	PS THR 4258	25		
CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES								
Temperatura inicial (°C):	30.7	Temperatura intermedia (°C):	31.2	Temperatura final (°C):	31.4			
Temperatura mínima (°C):	30.7	Temperatura máxima (°C):	31.4	Delta de T (°C):	0.7			
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES								
Requisito			Conforme	No Conforme	Observaciones			
Placa de características			X					
Contenido TCM			X					
Marca de regularización			X					
Comprobación de precintos conformes			X					
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo			X					
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES								
NIT Manguera:	M17505	Serie:	FTEN149694-M3		Cara:	2	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-30	30.6	5.0	0.05	5.0024999999999995	-0.101	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	30.4	0.5	-0.25	0.49875	0.219	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NIT Manguera:	M17506	Serie:	FTEN149694-M4		Cara:	2	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-30	29.1	5.0	-0.05	4.997500000000000	-0.001	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	28.8	0.5	-0.3	0.4985	0.269	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO				CONFORME				
NIT Manguera:	M17547	Serie:	FTEN149694-M1		Cara:	1	Orden:	3
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado

Caudal máximo	V012-30	29.6	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.151	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	29.4	0.5	-0.1	0.4995	0.068	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO								CONFORME
NII Manguera:	M17550	Serie:	FTEN149694-M2		Cara:	1	Orden:	4
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V012-30	30.6	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.151	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05 003-30	30.8	0.5	-0.35	0.49825	0.319	+/- 1	CONFORME
RESULTADO ENSAYO								CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL								
CONTROL DE PRECIO UNITARIO								
NII Manguera:	Precio galón (\$)	Precio indicado por el instrumento (\$)	Precio calculado (\$)	Error (\$)	EMP (\$)	Resultado		
M17505	\$15920.0	\$79600.0	\$79600.0	0.0	796.0	CONFORME		
M17506	\$9930.0	\$49650.0	\$49650.0	0.0	496.5	CONFORME		
M17547	\$15920.0	\$79600.0	\$79600.0	0.0	796.0	CONFORME		
M17550	\$9930.0	\$49650.0	\$49650.0	0.0	496.5	CONFORME		
RESULTADO ENSAYO								CONFORME
CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO								
NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:						
M17505	CONFORME							
M17506	CONFORME							
M17547	CONFORME							
M17550	CONFORME							
RESULTADO PUESTA A CERO								CONFORME
REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN								
Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto		Fecha de colocación				
10206	521900001387	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2024/05/07				
10206	521900003682	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS		2024/05/07				
27884	XAA2950000376867	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD		2022/08/30				
27884	XAA2950000376865	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2022/08/30				
27884	XAA2950000376864	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO		2022/08/30				
27884	XAA2950000376863	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO		2022/08/30				
27884	XAA2950000376862	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO		2022/08/30				
27884	XAA2950000376861	Alambre - EMSIOR DE IMPULSO		2022/08/30				
10206	521900000864	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2022/07/14				
10206	521900000856	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2022/07/14				
10206	521900000861	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2022/05/26				
10206	521900000894	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2021/11/18				
10206	521900000813	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO		2021/11/18				
10206	521900000944	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS		2021/11/18				
27884	XAA2950000055484	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS		2021/08/30				
10206	521900001842	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS		2020/09/28				
27884	XAA2950000359326	STICKER - CABLES Y CONECTORES		2020/08/19				
27884	XAA2950000359325	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD		2020/08/19				
27884	XAA2950000359324	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD		2020/08/19				
10206	521900001126	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS		2019/12/09				
27884	2950000238175	STICKER - VISUALIZADOR		2019/09/04				
27884	2950000238174	STICKER - VISUALIZADOR		2019/09/04				
27884	2950000238173	STICKER - CABLES Y CONECTORES		2019/09/04				
27884	2950000238172	STICKER - CABLES Y CONECTORES		2019/09/04				
27884	2950000238171	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR		2019/09/04				
27884	2950000238170	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR		2019/09/04				

27884	2950000238169	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/04
27884	2950000238168	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2019/09/04
27884	2950000048466	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/04
27884	2950000048465	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/04
27884	2950000048464	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/04
27884	2950000048463	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/04
10206	521900000824	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2019/09/03
17573	2950000229378	STICKER - CABLES Y CONECTORES	2018/08/14
17573	2950000229377	STICKER - VISUALIZADOR	2018/08/14
17573	2950000229376	STICKER - VISUALIZADOR	2018/08/14
17573	2950000229375	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2018/08/14
17573	2950000229374	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2018/08/14
17573	2950000229373	ABRAZADERA PLASTICA - TOTALIZADOR	2018/08/14
17573	2950000229372	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO	2018/08/14
17573	2950000229371	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO	2018/08/14
17573	2950000229370	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO	2018/08/14
17573	2950000229369	STICKER - CABLES EMISOR DE IMPULSO	2018/08/14
17573	2950000042421	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2018/08/14
17573	2950000042420	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2018/08/14
17573	2950000042419	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2018/08/14
17573	2950000042418	Alambre - MEDIDORES VOLUMETRICOS	2018/08/14

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
27884	XAA2950000077941	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/08/28
27884	XAA29500000493403	Alambre - TARJETA ELECTRONICA MAIN BOARD	2024/08/28

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
----------------	-----------------	------------------	---------------------


RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M17505	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M17506	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M17547	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M17550	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	- Mínimo 30.2 °C Máximo 31.4°C Delta de temperatura 1.2 °C. El indicador del surtidor/dispensador es de cuatro (04) dígitos, la EDS informa al consumidor el valor del galón de combustible en el equipo y/o en los paneles externos de precios. CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico correspondiente, se instala etiquetas aplicables. La visita es atendida por María Janeth Grajales
Observaciones de quien atiende la visita:	Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción.
Errores a favor del consumidor: (Aplica para los ensayos de exactitud a caudales)	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

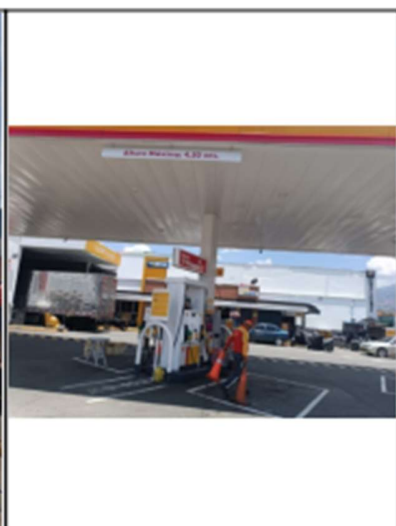

FIRMA DE QUIEN ATIENDE:

FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Janeth

Rubén

Nombre de quien atiende:	Mara Janeth Grajales	Nombre del verificador:	RUBÉN SALAZAR MONSALVE
Cédula de ciudadanía:	43557227	Cédula de ciudadanía:	98700441

1.7. CONCLUSIONES

La ejecución del contrato durante el mes de junio se desarrolló de acuerdo a lo planeado, no se registraron incidentes ni novedades, con un cumplimiento preciso de los términos contractuales en cuanto a precio y registro de ventas con el dispositivo control.

1.8. PLATAFORMA

Grupo EDS Autogas SAS, brinda a los clientes la plataforma Controller donde ofrecemos controlar, mediante la integración de parámetros individuales, el consumo de combustible de cada vehículo de la flota en los principales corredores viales y ciudades estratégicas del país.

Garantizamos la calidad del producto entregado. Así mismo, volúmenes exactos en el suministro de combustible, y los controles necesarios para gestionar de manera eficiente los costos de operación del parque automotor.

Integramos y consolidamos la información de la operación en una sola plataforma de consulta en línea y accesible desde varios dispositivos tecnológicos.

El señor Jorge Ivan Zapata, cuenta con un usuario de perfil Administrador con el fin de realizar movimientos de parámetros, activar, inactivar vehículos y generar reportes de consumos requeridos.

Los representantes de cada uno de los organismos cuentan con un usuario de consulta, el cual les permite generar reportes y validar kilometrajes.

1.9.1 GARANTÍAS

Póliza firmada por nuestro representante legal.

VIGILADO

1.9.2 QUEJAS Y NOVEDADES

Durante los consumos para el mes de junio del 2025, en la ODC 147755 no se registraron quejas ni novedades en la ejecución.

1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Grupo EDS Autogas SAS, cumple con la normativa ISO 45001, para proteger la salud y el bienestar de sus trabajadores, minimizando riesgos laborales y promoviendo un ambiente de trabajo seguro.

- CERTIFICADO AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS

SEGUROS BOLÍVAR		Compañía de Seguros Bolívar S.A.
CERTIFICADO AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS		
LA SUBGERENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. - ARL DE SEGUROS BOLÍVAR		
CERTIFICA		
Que la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. identificada con NIT 900459737 se encuentra afiliada a esta Administradora de Riesgos Laborales desde el 01 de Abril de 2024 y ha realizado la autoevaluación de su Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al periodo 2024, acorde a los Estándares Mínimos del SGSST establecidos en la Resolución 0312/2019, obteniendo un nivel de avance del 87.5% valoración Aceptable. Fecha última actualización (12/02/2025).		
Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de 2025.		
Atentamente,		
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	Subgerencia Nacional de Prevención ARL Bolívar Código transacción: 52172-00000002	
VIGILADO		

• CERTIFICADO SINIESTRALIDAD 2024 – SEGUROS BOLIVAR




LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
Identificada con NIT No. 900459737

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2024 y el 31 de Diciembre de 2024 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de emisión.

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2024
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	24
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	12
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Accidentes	72
Dias de Promoga de Incapacidad Generadas por Accidentes	9
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	78
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Retirados	3
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolución 1401 de 2007	2
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Abierto	11
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Cerrado	13
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	81
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	12
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	5
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Enfermedades	0
Dias de Promoga de Incapacidad Generadas por Enfermedades	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Retirados	0
Numero de Enfermedades Pendientes por Definir el Origen	1
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Abierto	5
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Cerrado	1
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Compañía de Seguros Bolívar S.A. NIT. 860.002.503-2
Avenida El Dorado N° 68 B – 31, piso 10 Conmutador 3410077
Bogotá D.C., Colombia
www.segurosbolivar.com

Página 1 de 2

- CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD - SURA 2024



CE202421019234
094128532

CONSTANCIA

La compañía SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA, identificada con número de NIT 890.903.790-5, se permite informar que la empresa GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S, identificada con NIT 900459737, se afilió a nuestra ARL SURA desde el 11 de octubre del 2011 al 31 de marzo del 2024 y registra las siguientes cifras de accidentalidad durante el periodo del 01-01-2024 al 31-03-2024, así:

INFORMACIÓN	AÑO
	2024
ACCIDENTES DE TRABAJO	
Número de accidentes calificados como laborales	8
Numero de eventos fatales.	0
Número de accidentes laborales que generaron incapacidad.	2
Número de accidentes laborales que no generaron incapacidad.	6
Número de días de incapacidad generados por los accidentes reportados en el periodo (ARL SURA certifica el número total de los días de incapacidad cobrados y pagados)	26

Esta constancia se expide a solicitud de la empresa en Bogotá, D.C. a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Tatiana Montoya A.

Tatiana Montoya Agudelo

Asesora en Seguridad y Salud en el Trabajo

TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S EN NOMBRE DE ARL SURA

REVISION No 20 CCS

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

2.1.1 PAGOS CONTRATO

Durante el mes de junio no se recibieron pagos ya que la ODC 147753 inicio el 20 de junio. Y las facturas correspondientes a los consumos de junio se realizaron el 3 de julio del 2025.

Ejecución de la ODC al mes de junio 2025

FACTURA	CORTE	MES / AÑO	ORGANISMO	VALOR
C001-49971	20-30	Jun 2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN - EJERCITO NACIONAL 147753	\$ 8.251.967
C001-49977	20-30	Jun 2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	\$ 4.684.246
C001-49973	20-30	Jun 2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN-INST. NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENS	\$ 362.272
C001-49972	20-30	Jun 2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN-INST. NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INF	\$ 1.335.914
C001-49974	20-30	Jun 2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN - MIGRACION COLOMBIA	\$ 791.454
C001-49978	20-30	junio -2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN - POLICIA NACIONAL- EDS PROPIAS	\$ 198.103.692
C001-50505		junio -2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN - POLICIA NACIONAL- EDS ALIADAS	\$ 6.510.461
C001-49976	20-30	junio -2025	MUNICIPIO DE MEDELLIN - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNF	\$ 1.109.053
				\$ 221.149.059,00

3. INFORME JURIDICO

El presente contrato se cumple sin contratiempos, por lo que no se han adelantado procesos sancionatorios, que lleven a la imposición de multas o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.