

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

PLANTA

7.9 m
FRENTE

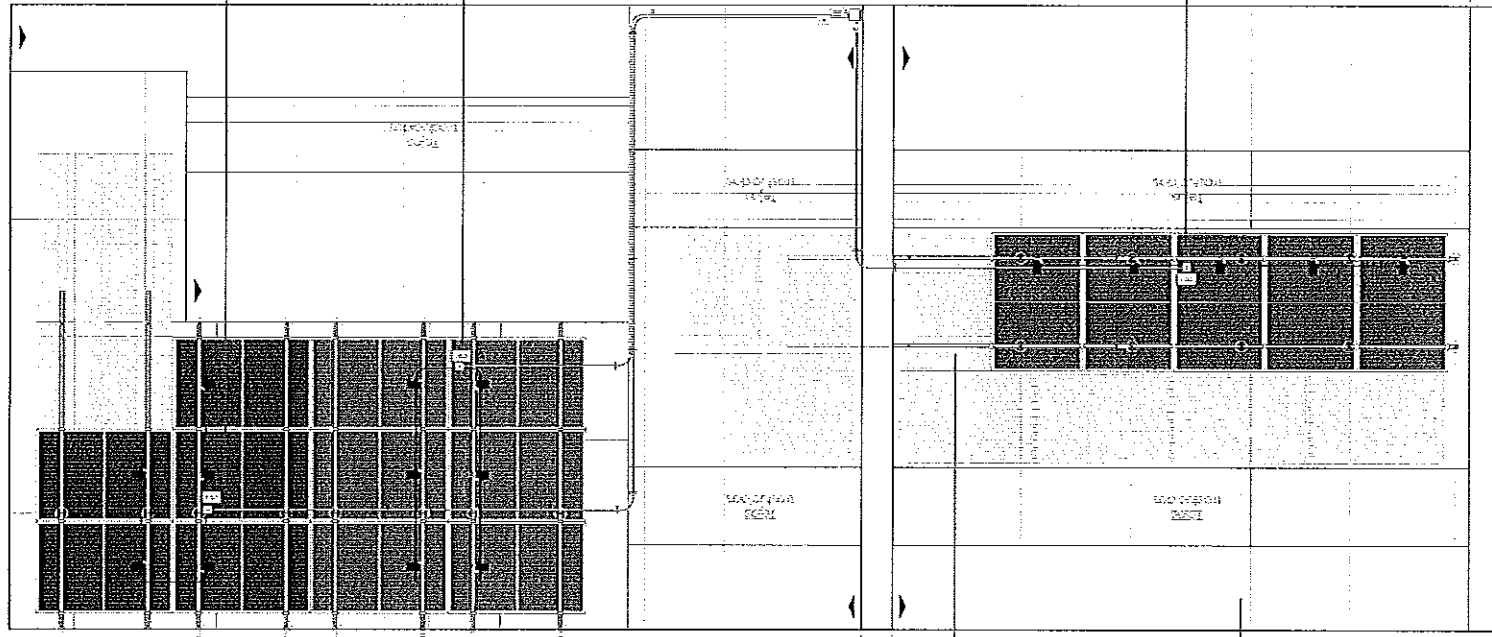

NOTA: Los cables de
cada línea de
instalación de
cables o cables

NOTA: Los cables de
instalación de
cables o cables
debe ser un punto
de instalación

NOTA: Los cables de
instalación de
cables o cables
debe ser un punto
de instalación

MATERIALES	
1	Cable de cobre
2	Cable de cobre
3	Cable de cobre
4	Cable de cobre
5	Cable de cobre
6	Cable de cobre
7	Cable de cobre
8	Cable de cobre
9	Cable de cobre
10	Cable de cobre
11	Cable de cobre
12	Cable de cobre
13	Cable de cobre
14	Cable de cobre
15	Cable de cobre
16	Cable de cobre
17	Cable de cobre
18	Cable de cobre
19	Cable de cobre
20	Cable de cobre
21	Cable de cobre
22	Cable de cobre
23	Cable de cobre
24	Cable de cobre
25	Cable de cobre
26	Cable de cobre
27	Cable de cobre
28	Cable de cobre
29	Cable de cobre
30	Cable de cobre
31	Cable de cobre
32	Cable de cobre
33	Cable de cobre
34	Cable de cobre
35	Cable de cobre
36	Cable de cobre

DATOS GENERALES	
1	Cable de cobre
2	Cable de cobre
3	Cable de cobre
4	Cable de cobre
5	Cable de cobre
6	Cable de cobre
7	Cable de cobre
8	Cable de cobre
9	Cable de cobre
10	Cable de cobre
11	Cable de cobre
12	Cable de cobre
13	Cable de cobre
14	Cable de cobre
15	Cable de cobre
16	Cable de cobre
17	Cable de cobre
18	Cable de cobre
19	Cable de cobre
20	Cable de cobre
21	Cable de cobre
22	Cable de cobre
23	Cable de cobre
24	Cable de cobre
25	Cable de cobre
26	Cable de cobre
27	Cable de cobre
28	Cable de cobre
29	Cable de cobre
30	Cable de cobre
31	Cable de cobre
32	Cable de cobre
33	Cable de cobre
34	Cable de cobre
35	Cable de cobre
36	Cable de cobre

PROYECTISTA
Gimcol Solar
EN PHASE

CARRERA 24 N° 63-35, BARRANCA SERRA / SANTANDER

CONTENIDO:
DISPOSICIÓN DE MÓDULOS
PROYECTOS ALCALDIA A.N.
CALZADOS OTELO

UBICACIÓN:
Cra 24G # 18-67
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

PROYECTO:
PLANTA SOLAR EN PHASE
Sistema microinversores interconectados

DISEÑO:
GIMECOL SOLAR S.A.S.

INGENIERO RESPONSABLE:
ING. JULIO DARIO FUENTES

FECHA:
07/04/2024
ING. JULIO DARIO FUENTES

FECHA EMISIÓN:
02/05/2024
DI. JULIO FUENTES C

REVISIÓN:
ISO A2 (694mm x 420mm)

FECHA:
02/05/2024
ING. JULIO DARIO FUENTES

ID	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	MODIFICACIÓN EN REVISIONES	02/05/2024

NOTAS GENERALES Y/O OBSERVACIONES

1. TEJAS MASTER MIL
2. 11 TUBOS
3. DEJAR LOS ESPACIOS PARA AMPLIACIONES FUTURAS EN LA CUBIERTA (LOS MÓDULOS QUE ESTÁN CON TRANSPARENCIA)
4. DEJAR LIBRES LAS TEJAS TRASLUCIDAS

FIRMA APROBACIÓN

ING. JULIO DARIO FUENTES

01.01	REVISIÓN	ESCALA	ANBA 191	N° DE PLANO
SIN				

